

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
**регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО**

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01906

(номер сертификата соответствия)

033126

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Русские Технические Аэрозоли" (ООО "РусТА").  
 Адрес: 142455, РОССИЯ, Московская область, Богородский городской округ, город Электроугли,  
 Улица Заводская, дом 4, строение 4, комната 222. ОГРН: 1155031002631. Телефон: 84957373842.  
 Электронная почта: info@kudo-purfoam.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Русские Технические Аэрозоли" (ООО "РусТА").  
 Адрес: 142455, РОССИЯ, Московская область, Богородский городской округ, город Электроугли,  
 Улица Заводская, дом 4, строение 4, комната 222. ОГРН: 1155031002631. Телефон: 84957373842.  
 Электронная почта: info@kudo-purfoam.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдвигшей сертификат соответствия)

ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность", Адрес: 105066, РОССИЯ, город Москва,  
 улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 221, этаж 3.  
 Телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об  
 уполномочивании № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена полиуретановая монтажная бытовая всепогодная огнестойкая  
 торговой марки "Kudo" наименования KUDO HOME Firestop,  
 изготавливаемая в соответствии с ТУ 2254-055-18738966-2012. (См.  
 приложение – бланк № 007044)/Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94  
 "Конструкции строительные.  
 Методы испытаний на огнестойкость.  
 Общие требования".  
 ГОСТ 30247.1-94  
 "Конструкции строительные.  
 Методы испытаний на огнестойкость.  
 Несущие и ограждающие конструкции".  
 (См. приложение – бланк № 007044).

код ОК 034 (ОКПД 2)  
 20.30.22.170

код ТН ВЭД России  
 3214 10 100-1

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол сертификационных испытаний № 261-С-21 от 11.11.2021 г., № 262-С-21 от 11.11.2021 г.  
 ИЛ ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность" Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ  
 ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 152-  
 АСП/21 от 29.04.2021 г. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа"  
 "Пожарная Безопасность". Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от  
 07.06.2018 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Технические условия ТУ 2254-055-18738966-2012 «Пена полиуретановая монтажная  
 в аэрозольной упаковке».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.11.2021 по 17.11.2026**



Руководитель  
 (заместитель руководителя)  
 органа по сертификации

Д.С. Подсевалов  
 (подпись, фамилия)

Эксперт (эксперты)

Д.Н. Байгушкин  
 (подпись, фамилия)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮА60

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

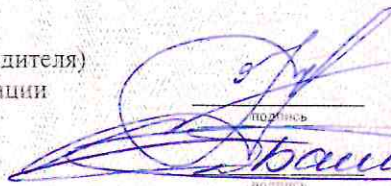
№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01906  
*(номер сертификата соответствия)*

007044  
*(учетный номер бланка)*

Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Толщина шва, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной профессиональной всесезонной огнестойкой торговой марки "Kudo" наименования KUDO HOME Firestop, выпускаемой по ТУ 2254-055-18738966-2012	60	10	EI 30
	100	30	EI 60
	100	40	EI 60
	100	20	EI 90
	100	10	EI 150
	200	40	EI 120
	200	30	EI 150
	200	20	EI 150
	200	10	EI 180
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными двумя слоями пены полиуретановой монтажной профессиональной всесезонной огнестойкой торговой марки "Kudo" наименования KUDO HOME Firestop, выпускаемой по ТУ 2254-055-18738966-2012, толщиной 60 мм каждый и слоем минеральной плиты из каменной ваты плотностью не менее 150 кг/м <sup>3</sup> толщиной 80 мм, расположенным между ними.	200	30	EI 240



Руководитель  
(Заместитель руководителя)  
Экспертной организации  
Эксперт

  
Подпись

Д.С. Подсевалов  
И.О. Фамилия

Д.Н. Байгушкин  
И.О. Фамилия